


Realisasi Anggaran BBV Denpasar TA 2026

Serapan Anggaran BBV Denpasar berbasis SP2D Bulan Juni 2026 sebesar 24,78% masih **dibawah target** Perjanjian Kinerja bulan Juni sebesar 80%.

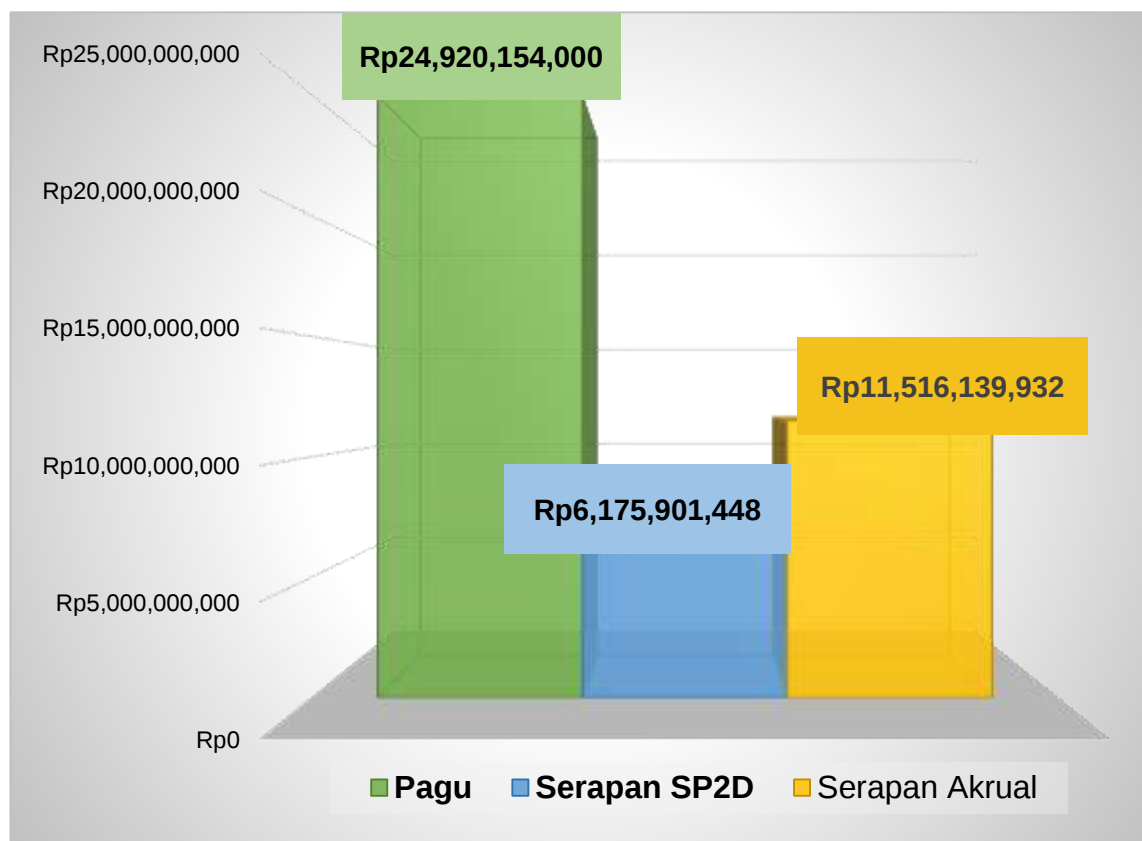


Keterangan :

1. Jumlah pagu anggaran sebesar **Rp.24.920.154.000** sesuai dengan revisi POK tanggal 15 Juni 2026.
2. Serapan Akrua sebesar **46,31%**.
3. Serapan SP2D sebesar **24,78%**.


Perkembangan Pagu dan Serapan Anggaran BBV Denpasar TA 2026

Pada Bulan Juni Tahun 2026 terdapat perubahan jumlah pagu anggaran. Terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp.3.773.750.000 untuk tambahan pemanfaatan PNBP, Rp.6.755.705.000 untuk Banpem Ayam Petelur dan Rp.852.976.000 untuk Banpem Babi.

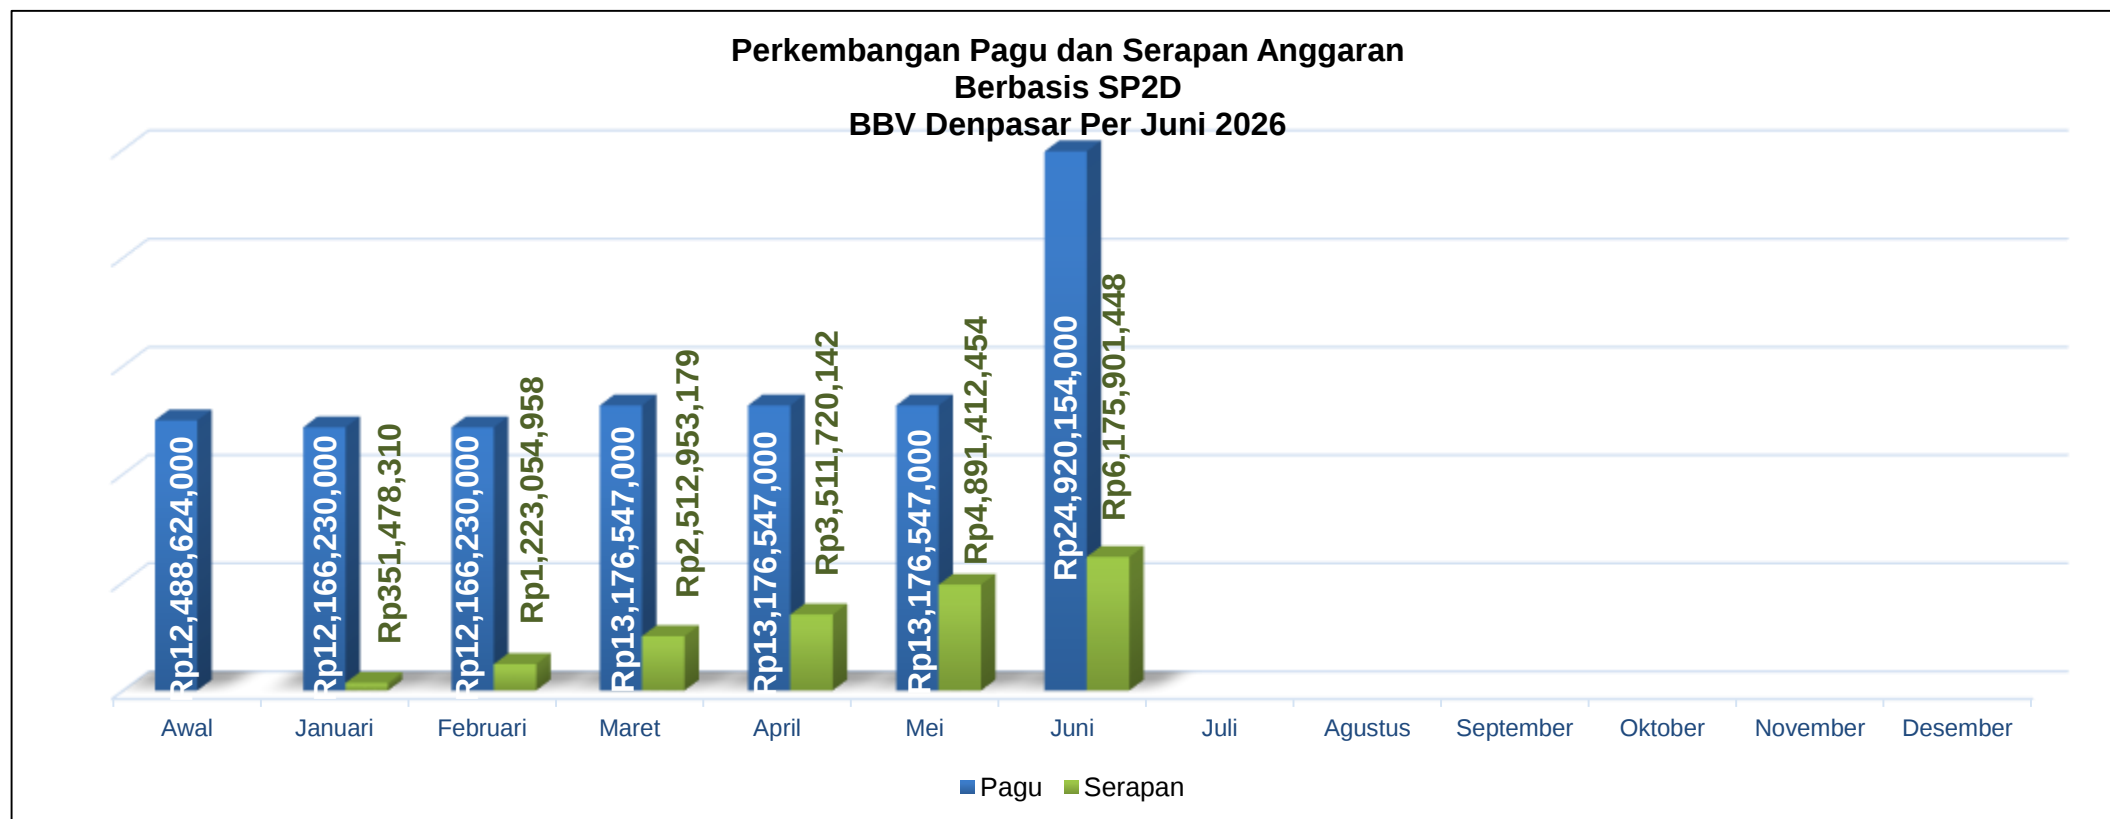

Perbandingan Serapan Anggaran TA 2025 Dan TA 2026


Progres persentase serapan anggaran BBV Denpasar pada Bulan yang sama di TA 2026 dibandingkan dengan TA 2025 lebih besar. Hal tersebut dikarenakan pagu anggaran di tahun 2026 lebih besar, serta pelaksanaan pengadaan bahan uji tahun 2026 telah dilaksanakan lebih awal.

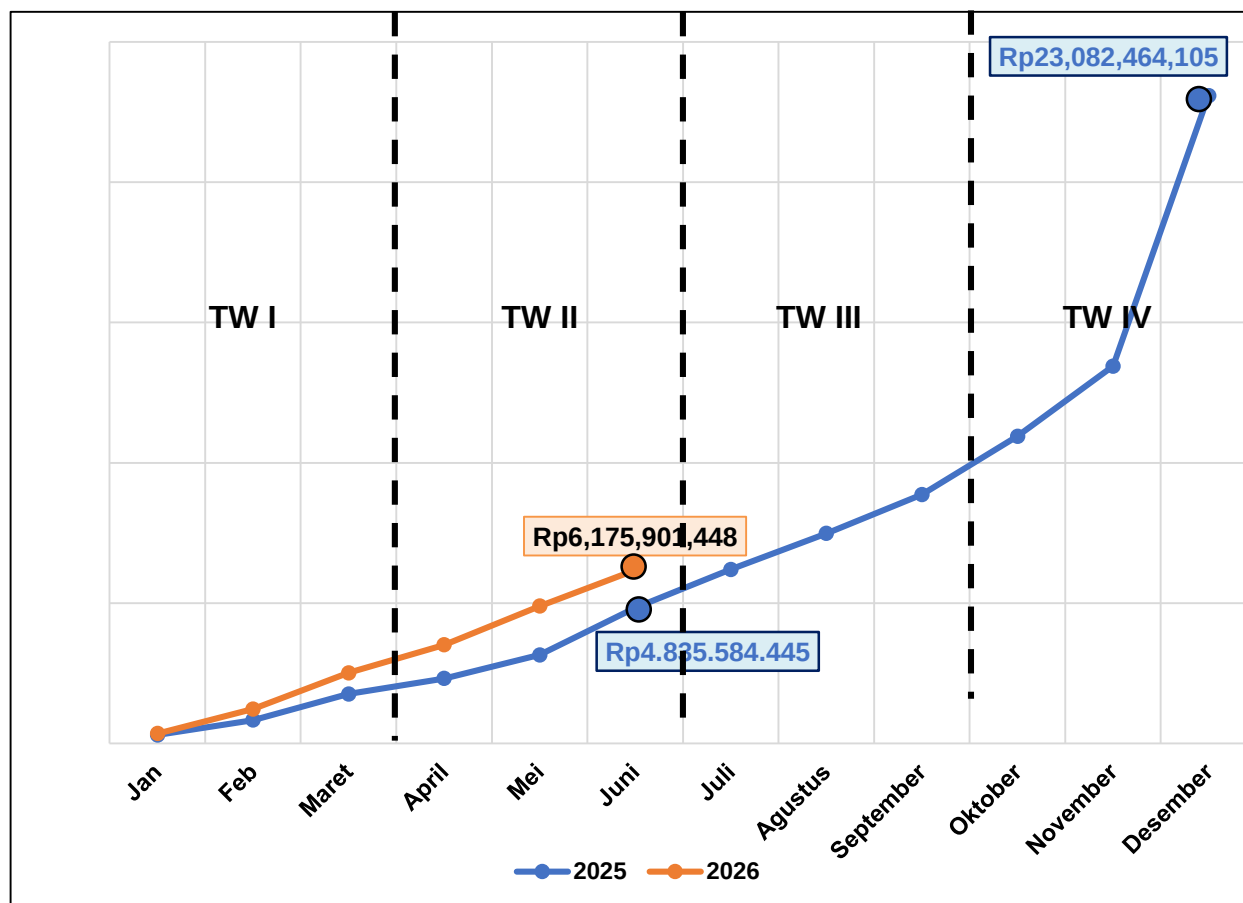



Keterangan :

1. Serapan Anggaran TA 2026 baru sampai di Bulan Maret
2. Serapan TA 2025 per Maret sebesar **24,23%**
3. Serapan TA 2026 per Juni sebesar **24,78%**

Nilai IKM BBV Denpasar TA 2026


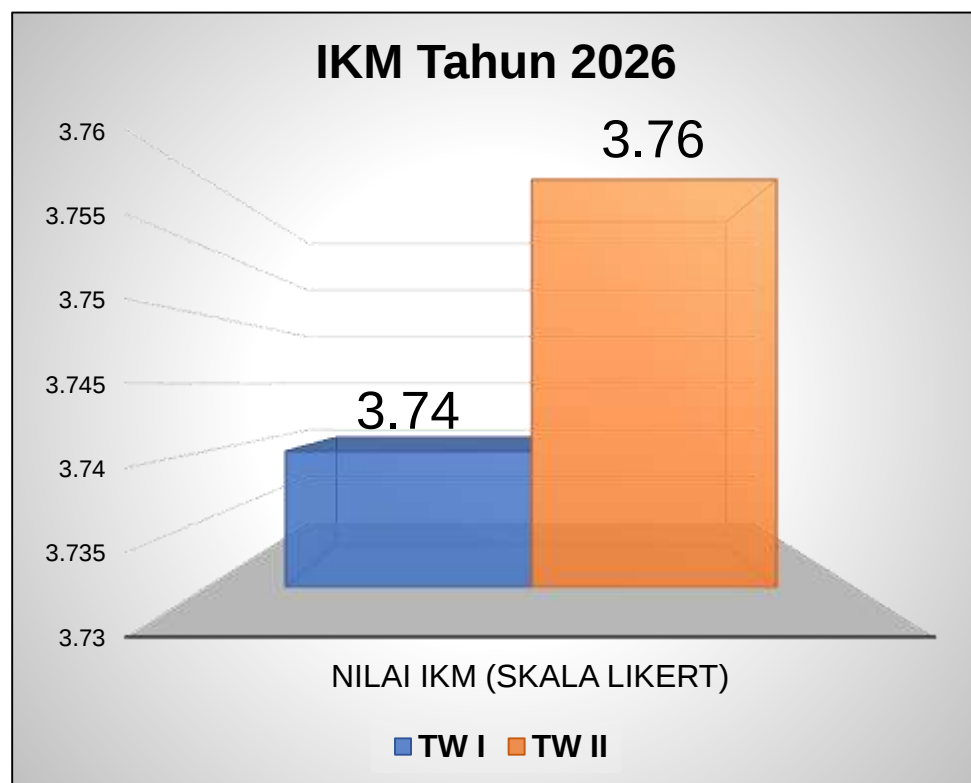


Ket : Berdasarkan Laporan SKM Triwulan Tahun 2026

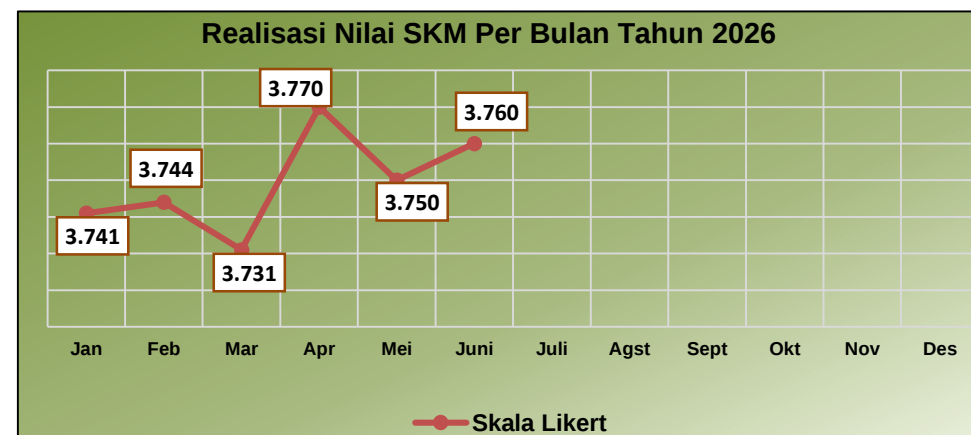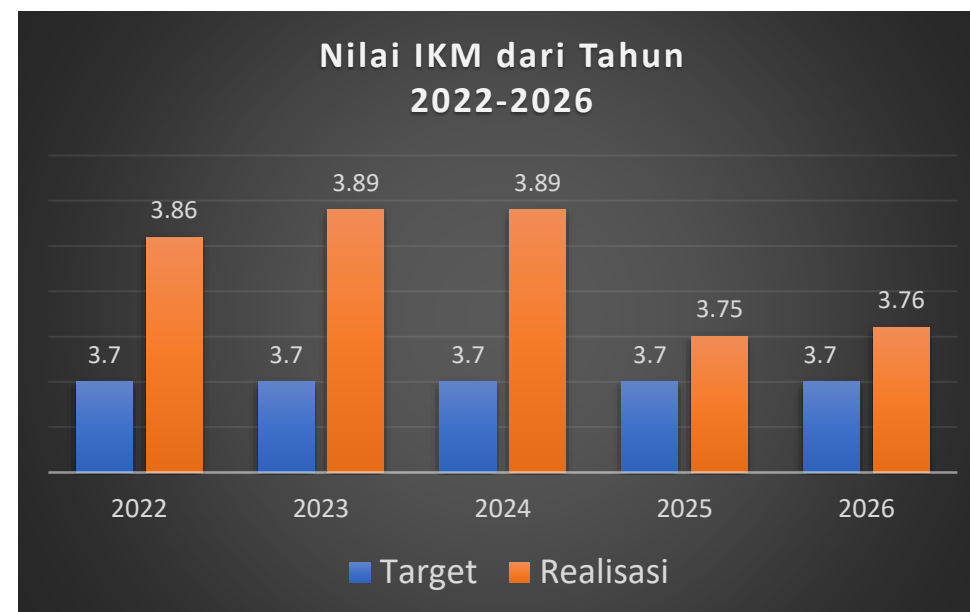

Indeks Kepuasan Pegawai atas Layanan Internal BBV Denpasar TA 2026

Rataan Nilai Indeks Kepuasan Pegawai atas Layanan Internal mendapatkan nilai lebih besar dari target 3,60 Skala Likert.

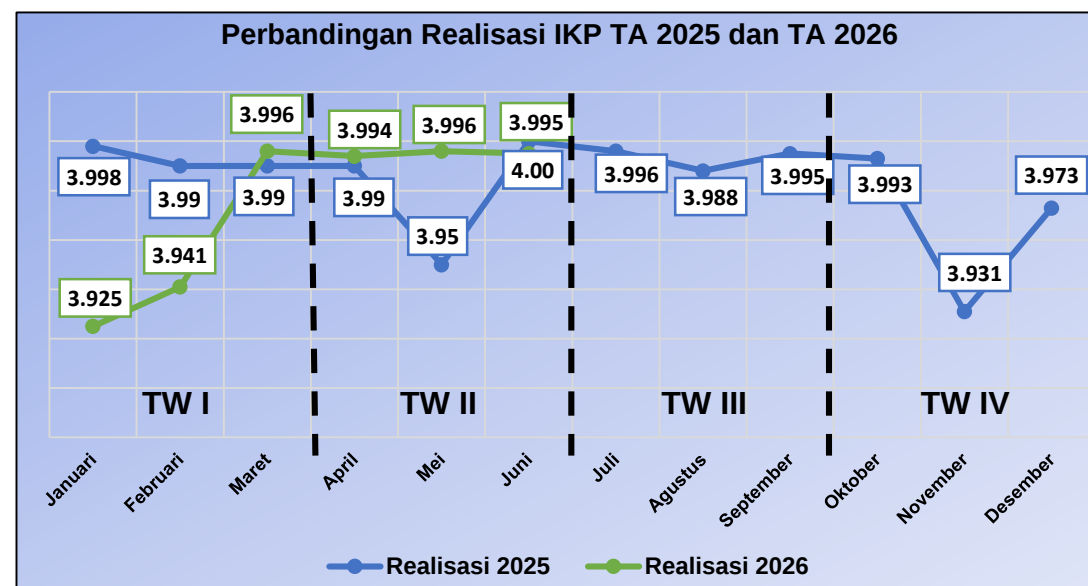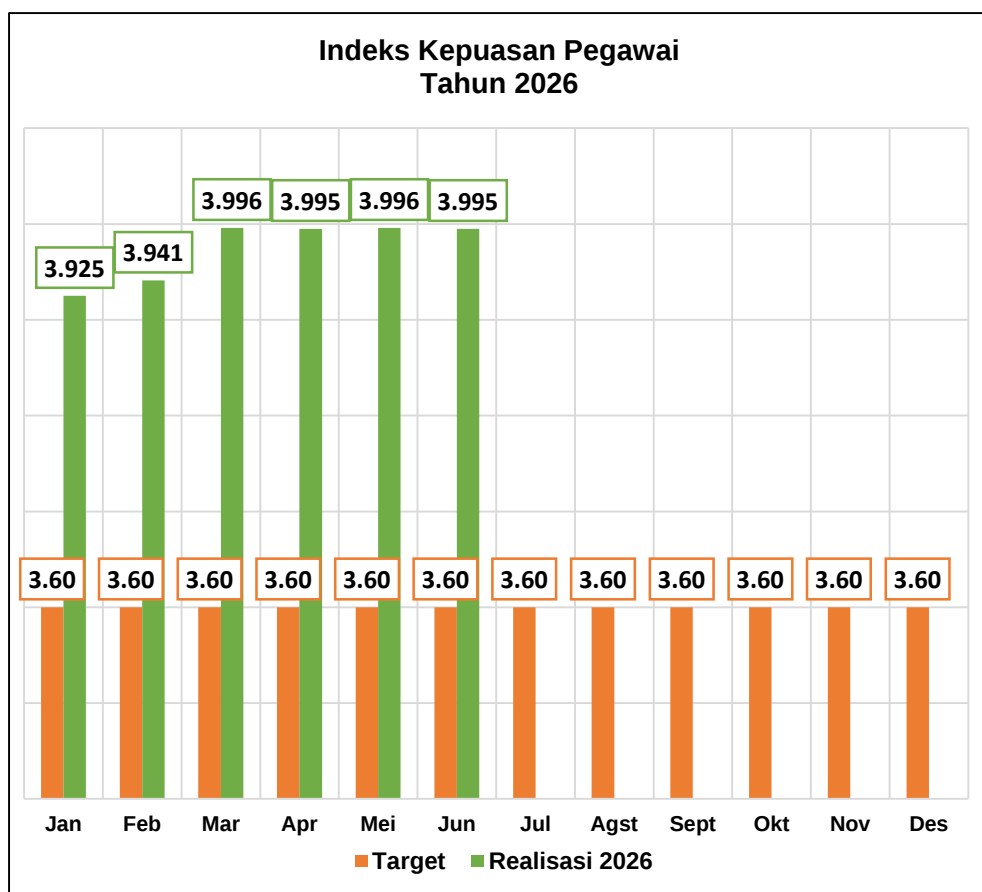


Keterangan :

1. Rataan Indeks sampai Desember TA 2025 sebesar **3,99** dengan kategori **A**
2. Rataan Indeks sampai Desember TA 2026 sebesar **3,97** dengan kategori **A**

Persentase Pengujian PHMS Yang Dilakukan Tepat Waktu Terhadap Permintaan Pengujian PHMS di BBV Denpasar

Di tahun 2026, dilaksanakan pengujian terhadap sampel PHMS pasif (yang dibawa oleh pelanggan). Penerbitan Lembar Hasil Uji (LHU) dilaksanakan tepat waktu berdasarkan batas waktu lama pengujian sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang telah ditetapkan.

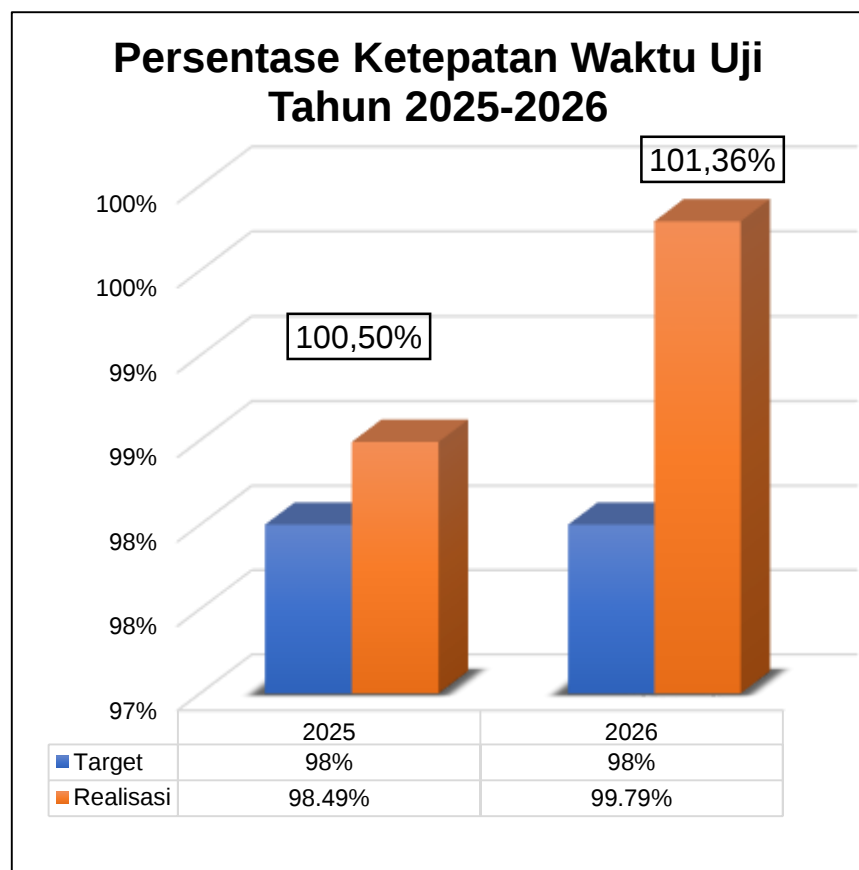


Keterangan :

1. Capaian persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di BBV Denpasar sampai bulan Juni 2026 telah melampaui dari target dengan persentase rata-rata mencapai 99,79%.

Persentase PHMS Yang Teridentifikasi Terhadap Total PHMS Yang Terjadi Pada Ternak di BBV Denpasar

Di tahun 2026, dilaksanakan pengujian terhadap sampel PHMS aktif (sampel diambil oleh petugas BBV Denpasar). Sampel yang masuk dan tercatat sesuai dengan nomor epidemiologi selanjutnya dilakukan pengujian serta hasil pengujian dibuktikan dengan diterbitkannya Lembar Hasil Uji (LHU).

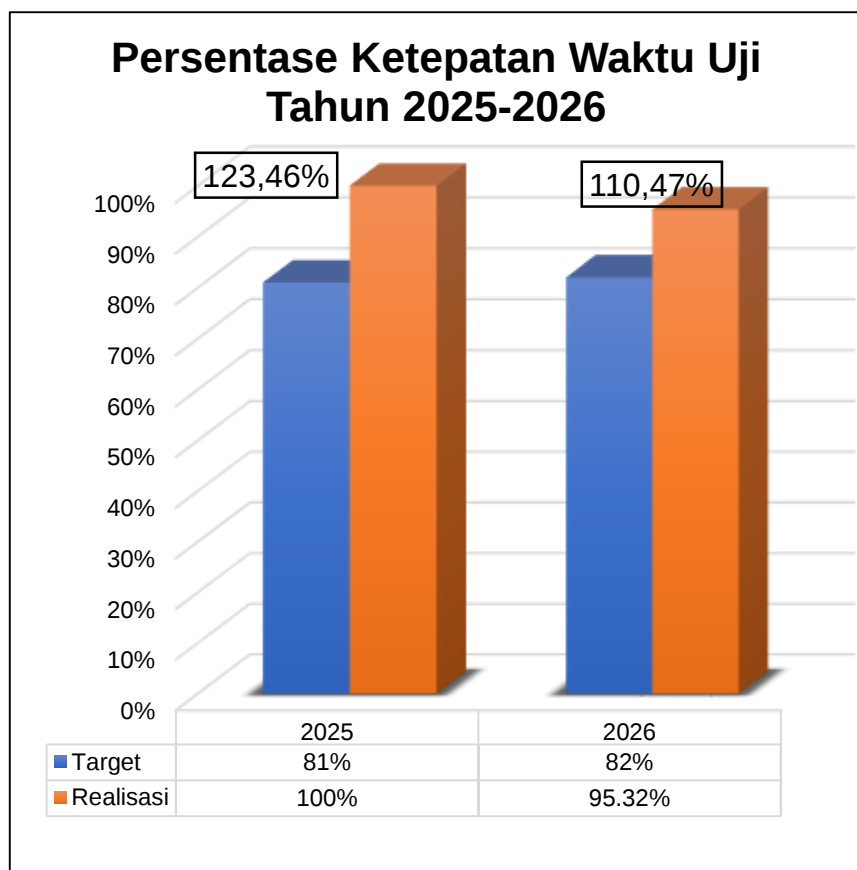


Keterangan :

1. Capaian persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di BBV Denpasar sampai bulan Juni 2026 telah melampaui dari target dengan persentase rata-rata mencapai 95,32%.

Persentase Pengujian Keamanan Produk Hewan Yang Dilakukan Tepat Waktu Terhadap Permintaan Pengujian di BBV Denpasar

Di tahun 2026, dilaksanakan pengujian terhadap sampel PHMS pasif (yang dibawa oleh pelanggan). Penerbitan Lembar Hasil Uji (LHU) dilaksanakan tepat waktu berdasarkan batas waktu lama pengujian sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang telah ditetapkan.

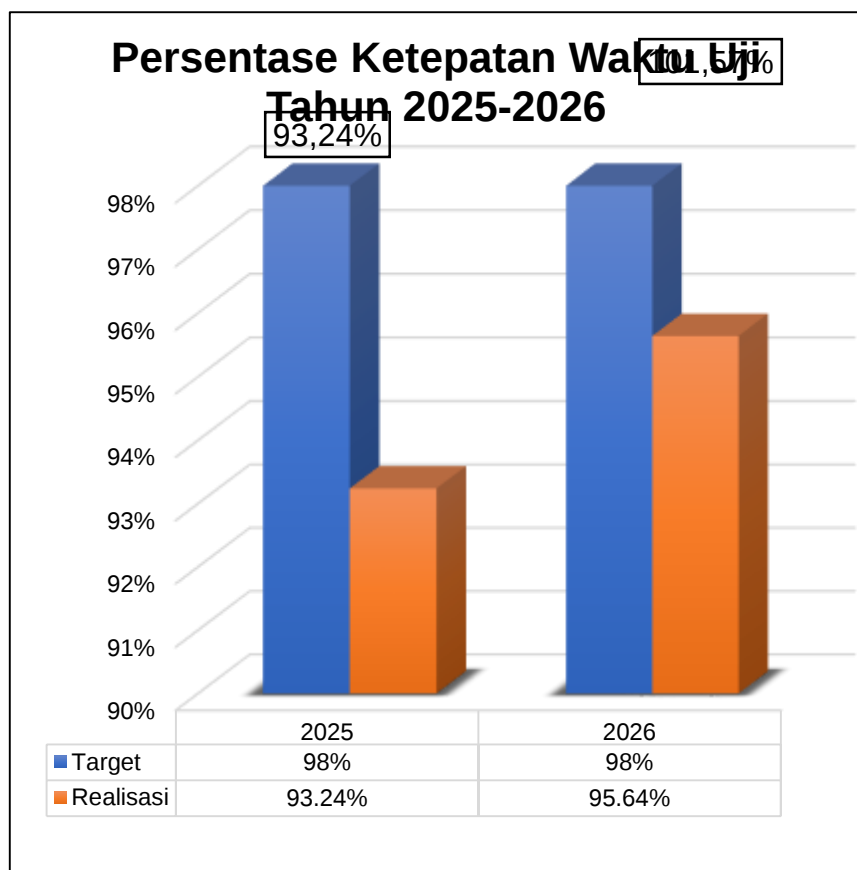

Keterangan :

1. Capaian persentase pengujian Keamanan Produk Hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian di BBV Denpasar sampai bulan Juni 2026 telah melampaui dari target dengan persentase rata-rata mencapai 95,64%.